



# Belgische Industriële Controle v.z.w.

Antwerpen 128/136 - Mechelsesteenweg - 2018 Antwerpen.  
 O-W-Vlaanderen : Legendaledreef 80 - 8020 Oostkamp.  
 Brabant : Oorlogskruisenlaan 126 bus 12 - 1120 Brussel.  
 Hainaut : Av. Général Michel 1E bte 115 - 6000 Charleroi.  
 Limburg : Grote Baan 76 bus 1 - Houthalen - Helchteren.  
 Liège : Rue Grand-Vinàve 61 - 4101 Jemeppe.

Tel. 03/247.94.00 - Fax. 03/247.94.99  
 Tel. 030/84.17.85 - Fax. 050/82.38.00  
 Tel. 02/245.46.95 - Fax. 02/215.12.78  
 Tel. 071/30.50.32 - Fax. 071/31.67.35  
 Tel. 011/60.44.20 - Fax. 011/60.44.19  
 Tel. 04/234.17.00 - Fax. 04/234.17.80

## Erkend Controle-Organisme

Bankrekeningen : 001-2821893-45 196-4170042-67  
 240-0325513-82 340-0298168-28

B.T.W. BE 406.671.312

## CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS-INSTALLATIE

Verslag Nr. 06 2002 03 06104  
 Datum van onderzoek : 06/03/2002  
 Eigenaar : Dhr./Mevr.  
 Adres : (SCHAAPSE KUIVER 96) GELRODE

Verantwoordelijk uitvoering : .....  
 B.T.W. of IK nr. + plaats uitreiking : .....  
 Energieverdelers : ELECTRABELL  
 Adres installatie : SCHAAPSE KUIVER 96 GELRODE

### Soort controle :

- A) Conformiteitsonderzoek van een huishoudelijke elektrische LS installatie voor het onder spanning zetten op basis van de voorschriften van het AREI Art. 270.  
 B) Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische LS installatie voor verzwaring van het aangesloten vermogen op het openbaar distributienet - KB van 01.07.1992.

### Soort installatie :

(Woonenheid) (Huishoudelijke werkeenheid) (Gemeenschappelijke delen) (Werk aansluiting) (.....).  
 Voedingsspanning = 1 N 400 V/3 x 230 V/3 x 400 V/3 N 400 V. Beveiliging aansluiting = Sica.  
 Voedingskabel hoofdbord = ..... X. .... mm<sup>2</sup>. Aantal borden = 1. Aantal eindstroombanen = 16.  
 Algemene lastschakelaar = Difflo. A.

### Metingen

Ri = 500 Megohm. Ra = 28,5 Ohm (pikette/lus). Aardingscontinuïteit = niet in orde.

### Differentiële :

I <sub>n</sub> (A)	I <sub>cc</sub> (kA)	I <sub>d</sub> (A)	Beveiligde kringen	I <sub>n</sub> (A)	I <sub>cc</sub> (kA)	I <sub>d</sub> (A)	Beveiligde kringen	I <sub>n</sub> (A)	I <sub>cc</sub> (kA)	I <sub>d</sub> (A)	Beveiligde kringen
<u>Difflo</u>	<u>93</u>	<u>Alle</u>		<u>Difflo</u>	<u>93</u>	<u>93</u>	<u>R, K-H</u>				

### Beveiliging :

Kringen	Beveiligingen	Secities	Kringen	Beveiligingen	Secities	Kringen	Beveiligingen	Secities	Kringen	Beveiligingen	Secities
<u>a-5</u>	<u>D20A1C3</u>	<u>21</u>	<u>K-4</u>	<u>D20A1C3</u>	<u>21</u>						
<u>o</u>	<u>D20A1C3</u>	<u>25</u>									
<u>p</u>	<u>D16A1U3</u>	<u>15</u>									

### INBREUKEN (zie codes op keerzijde).....

**VERLEK-ELECTRABELL**  
 Klientenwerken  
 Bekantlaan 31'A  
 3200 AARSCHOT  
 Tel. 016/55 08 11

### OPMERKINGEN : Badkamer/douche : sanitaire installatie niet gerealiseerd op dag van controle.

Hoofdequipotentiele verbindingen : niet geïnstalleerd - niet verbonden

Supplementaire equipotentiele verbindingen : niet zichtbaar - bestaat volgens verklaring van verantwoordelijke voor het werk - niet geïnstalleerd - niet verbonden.

De hoofddifferentieel  werd verzegeld  het 1 draads- en situatieplan werd niet voor gezien ondertekend.

**BESLUIT A) :** De installatie  is  is niet conform met de wettelijke voorschriften.

**BESLUIT B) :** De installatie van ná 30/09/81  is  is niet conform met de wettelijke voorschriften.

De installatie van vóór 01/10/81  is  is niet conform met de wettelijke voorschriften.

De werken nodig om de vastgestelde inbreuken te elimineren dienen zonder uitstel te worden uitgevoerd opdat, indien de installatie in dienst zou blijven, deze geen gevaar zou vormen voor de personen en goederen.

**VOLGEND ONDERZOEK AANVRAGEN VOÓR .....**

Indien deze tweede controle geweigerd wordt, zal een copie van dit verslag naar de Administratie Elektrische Energie verstuurd worden.


Inspecteur (naam + handtekening)

Klant (naam + handtekening)

SCHRIJPS VIJVER 26  
STENRODE

~~g. S. S. S.~~

~~B.I.C. VLAANDEREN~~  
Wint De Lappe  
Elek. Verbinding  
GSM: 0671.70.83

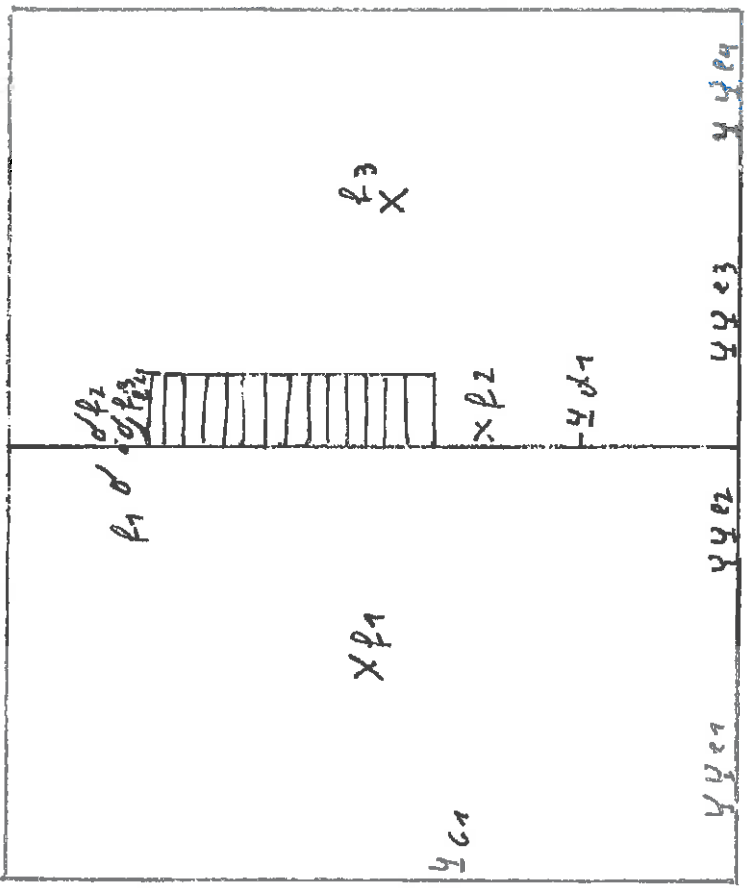



SCHAAPS v. ijver 26

GELKRODE

B.I. LAMMERS  
Wim  
Elek. Veiligheid  
0477/51.70.83

FAX: 031 778 22 57

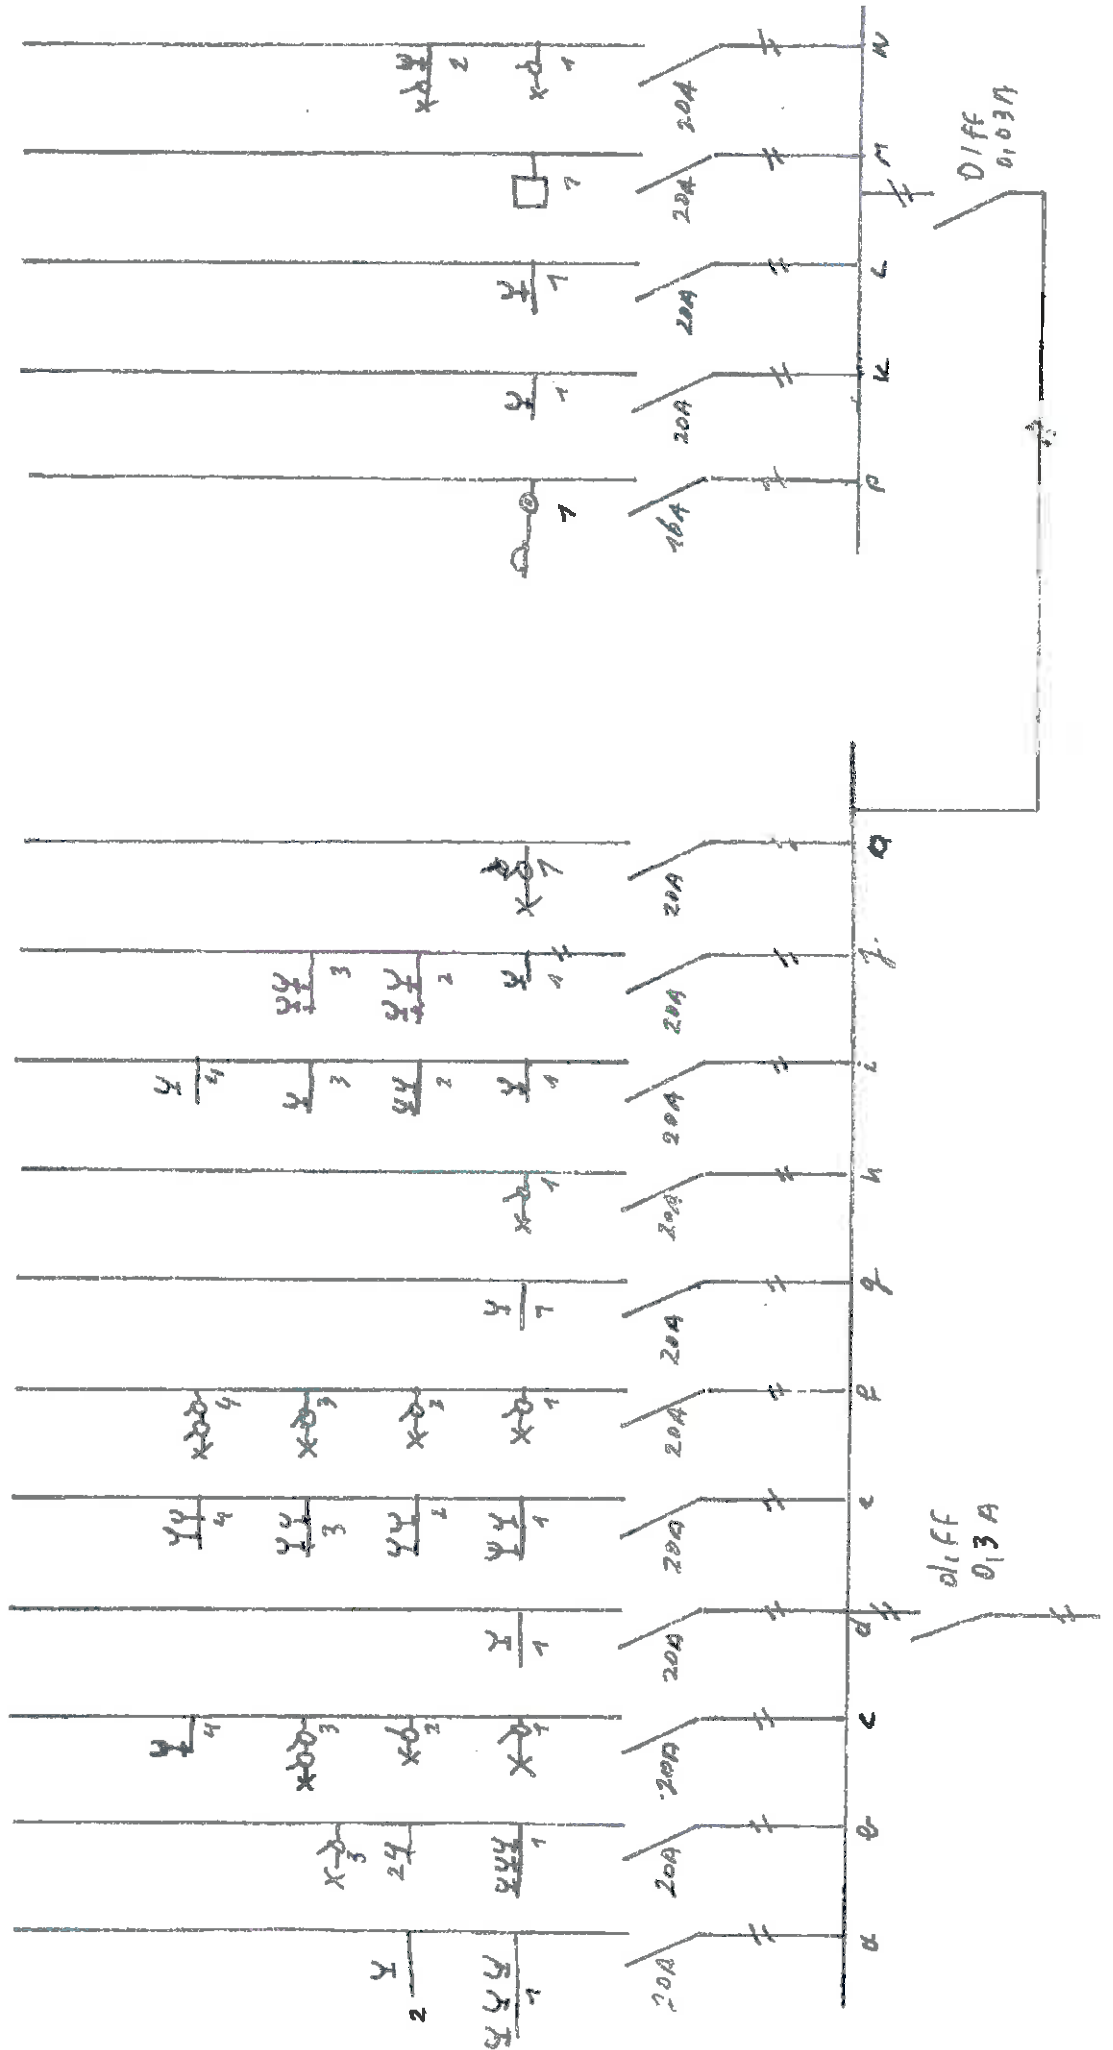

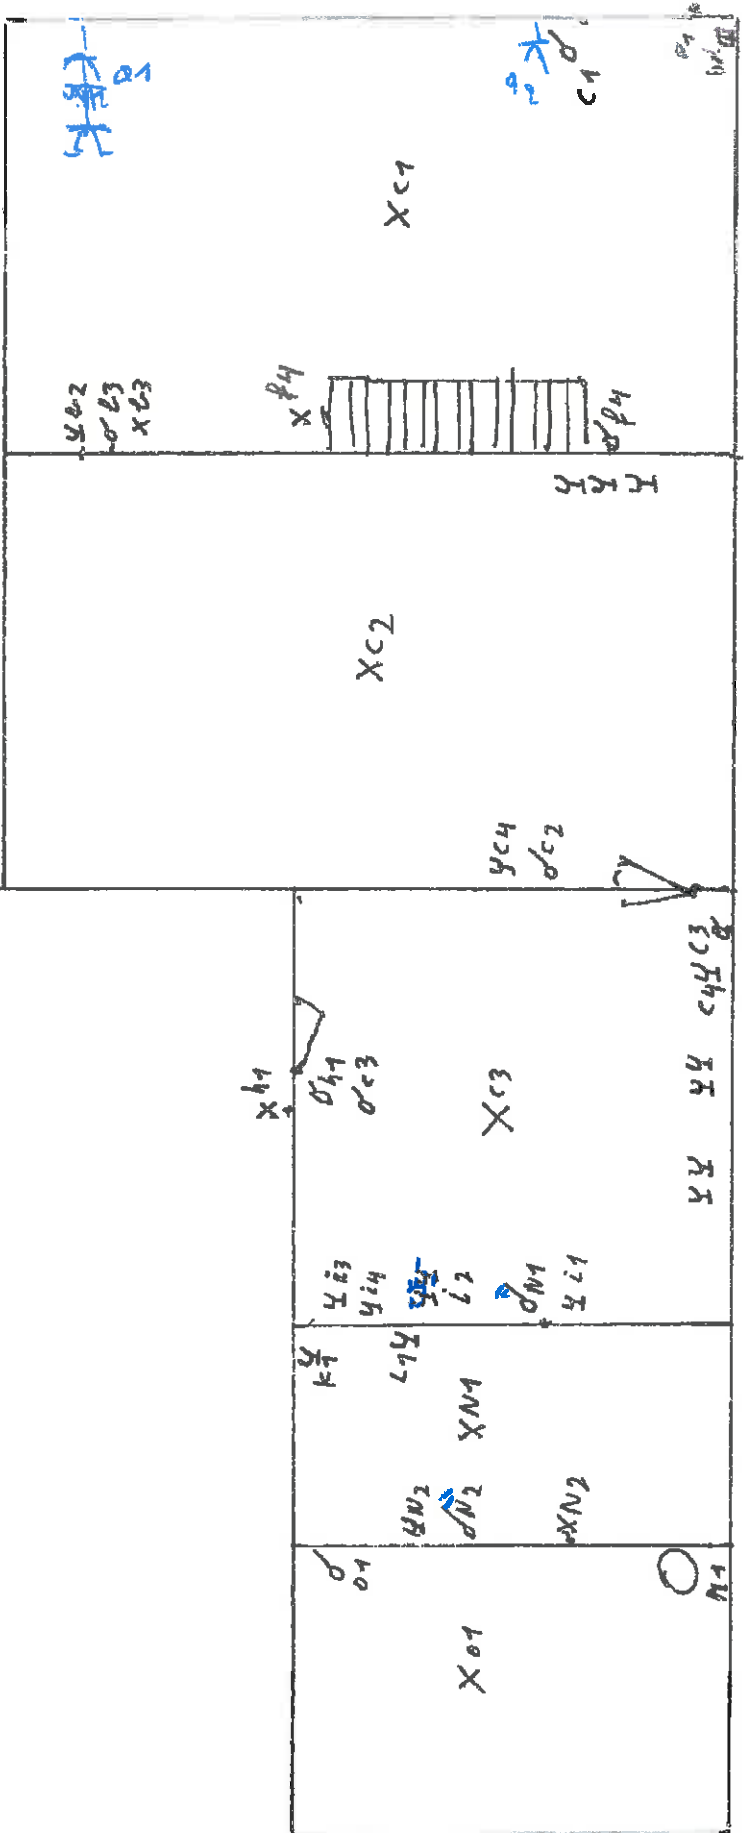

SCHAPSVIJVER 26  
 GELRODE

*[Handwritten signature]*

B.L.C. VLAANDEREN  
 Wimpex  
 Eijkvestigheid  
 GOM : 0477/51.70.83

- 1: stopkontakten voorplaats
- 2: stopkontakten middenplaats + stopk en licht kelder
- 3: licht voorplaats+keuken+middenplaats
- 4: elektrische verwarming kamer voorkant
- 5: stopkontakten kamers boven
- 6: lichten kamers boven +zolder
- 7: elektrische verwarming kamer achterkant
- 8: buiten verlichting
- 9: stopkontakten gasvuur
- 10: stopkontakten muur afwasbak
- 11: berging
- 12: bel
- 13: wasmachine
- 14: elektrische verwarming badkamer
- 15: boiler
- 16: badkamer

