



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV
Technisch Bureau Verbrugghen v.z.w.
Leuvensesteenweg 363 bus 1
3200 Geirde (Aarschot)
Tel. 016/83.47.46 - Fax 016/83.12.21
Email: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be


PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE
ADRES INSTALLATIE: Aarschot
Vrietsstraat 16
EIGENAAR: _____
Adres: _____
OPDRACHTGEVER: _____
Adres: _____
INSTALLATEUR: _____
Adres: _____
BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 1/10/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.P. art. 231) (Voorschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vortoplig - Verzwaring - verkoop wooneenheid; Type der lokalen: Woning
Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A
Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type Δ40 A 300 mA
Type van de aardelektrode: lus baren - ~~penen~~ - ~~horizontale geleider~~
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 11 Ohm; RI tot 20,5 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie schema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTAS: GEEN

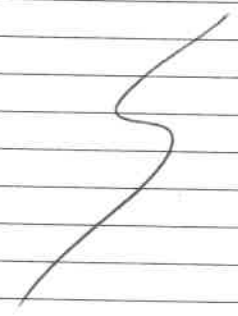

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op _____
de aangestelde van de stroomverdelers
naam: _____
handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzogeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 1/10/2025 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 201 Heeb 51 km
nr. + naam + handtekening

De directeur,

